

経営比較分析表（令和元年度決算）

広島県 北広島町

| 業務名 | 業種・事業名 | 管理者の情報 | 自己資本構成比率（％） |
|----------|------------------|------------------|-------------|
| 法非適用 | 電気事業 | 非設置 | 該当数値なし |
| 水力発電所数 | ごみ発電所数 | 風力発電所数 | 太陽光発電所数 |
| 1 | - | - | - |
| その他発電所数 | 料金契約終了年月日 | F I T 適用終了年月日 | 電力小売事業実施の有無 |
| - | 令和5年8月31日 川小田発電所 | 令和5年8月31日 川小田発電所 | 無 |
| 売電先 | 地産地消の見える化率（％）※1 | | |
| 中国電力株式会社 | - | | |

※1 行政区域内の需要家に小売されたことが客観的に明らかであるものを計上。なお、この基本情報をもって全ての地産地消エネルギーへの取り組みを評価するものではない。

| 年間発電電力量（MWh） | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 水力発電 | 3,025 | 4,063 | 3,273 | 3,046 | 3,337 |
| ごみ発電 | - | - | - | - | - |
| 風力発電 | - | - | - | - | - |
| 太陽光発電 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 3,025 | 4,063 | 3,273 | 3,046 | 3,337 |

| | F I T 以外 | F I T | 合計 |
|---------------|----------|--------|--------|
| 年間電灯電力量収入（千円） | 8,261 | 81,223 | 89,484 |

| 剰余金の用途について（具体的な使用実績事業を記入してください） | |
|--|----------|
| 【R2年度】 | |
| ○発電所設備工事（運転装置更新） | 13,309千円 |
| ○基金積立 | 10,000千円 |
| 名称：北広島町電気事業基金 | |
| 目的：川小田発電所の適切な管理運営を図るうえで、臨時又は定期点検等に多額の経費を要する場合の財源に充当する。 | |

分析欄

1. 経営の状況について

○収益的収支比率
令和元年度は前年度より37.2ポイント上がり144.3%となり平均値を上回る結果となった。
本町施設は初期投資の規模が巨大で指標の分母となる地方債償還金も多額であることから平均より低い傾向にある。

○営業収支比率
定期的に100%を超え営業収支は黒字を継続している。
今後の施設の長寿命化に対応するため、繰越金の一部を電気事業基金へ積立し財源の確保を図っている。

○供給原価
令和元年度は前年度より200円余り下がった。依然として平均値を下回り、他団体と比べると費用は安値になっている。地方債償還金が指標に大きく影響し、令和7年度にピークが来ることから、更なる経常経費の抑制を検討する。


○EBITDA（減価償却前営業利益）
経年の推移をみて収益が継続して成長しているかを判断する指標であり、令和元年度は、FIT契約による売電収入の増加で該当値が大幅に伸びているが、FIT契約終了後は、降雨量の影響による高低はあるものの、業務委託により人件費を圧縮したことで収益性は平成29年度以前の該当値からの微増傾向を見込む。

1. 経営の状況



2. 経営のリスク

●施設全体

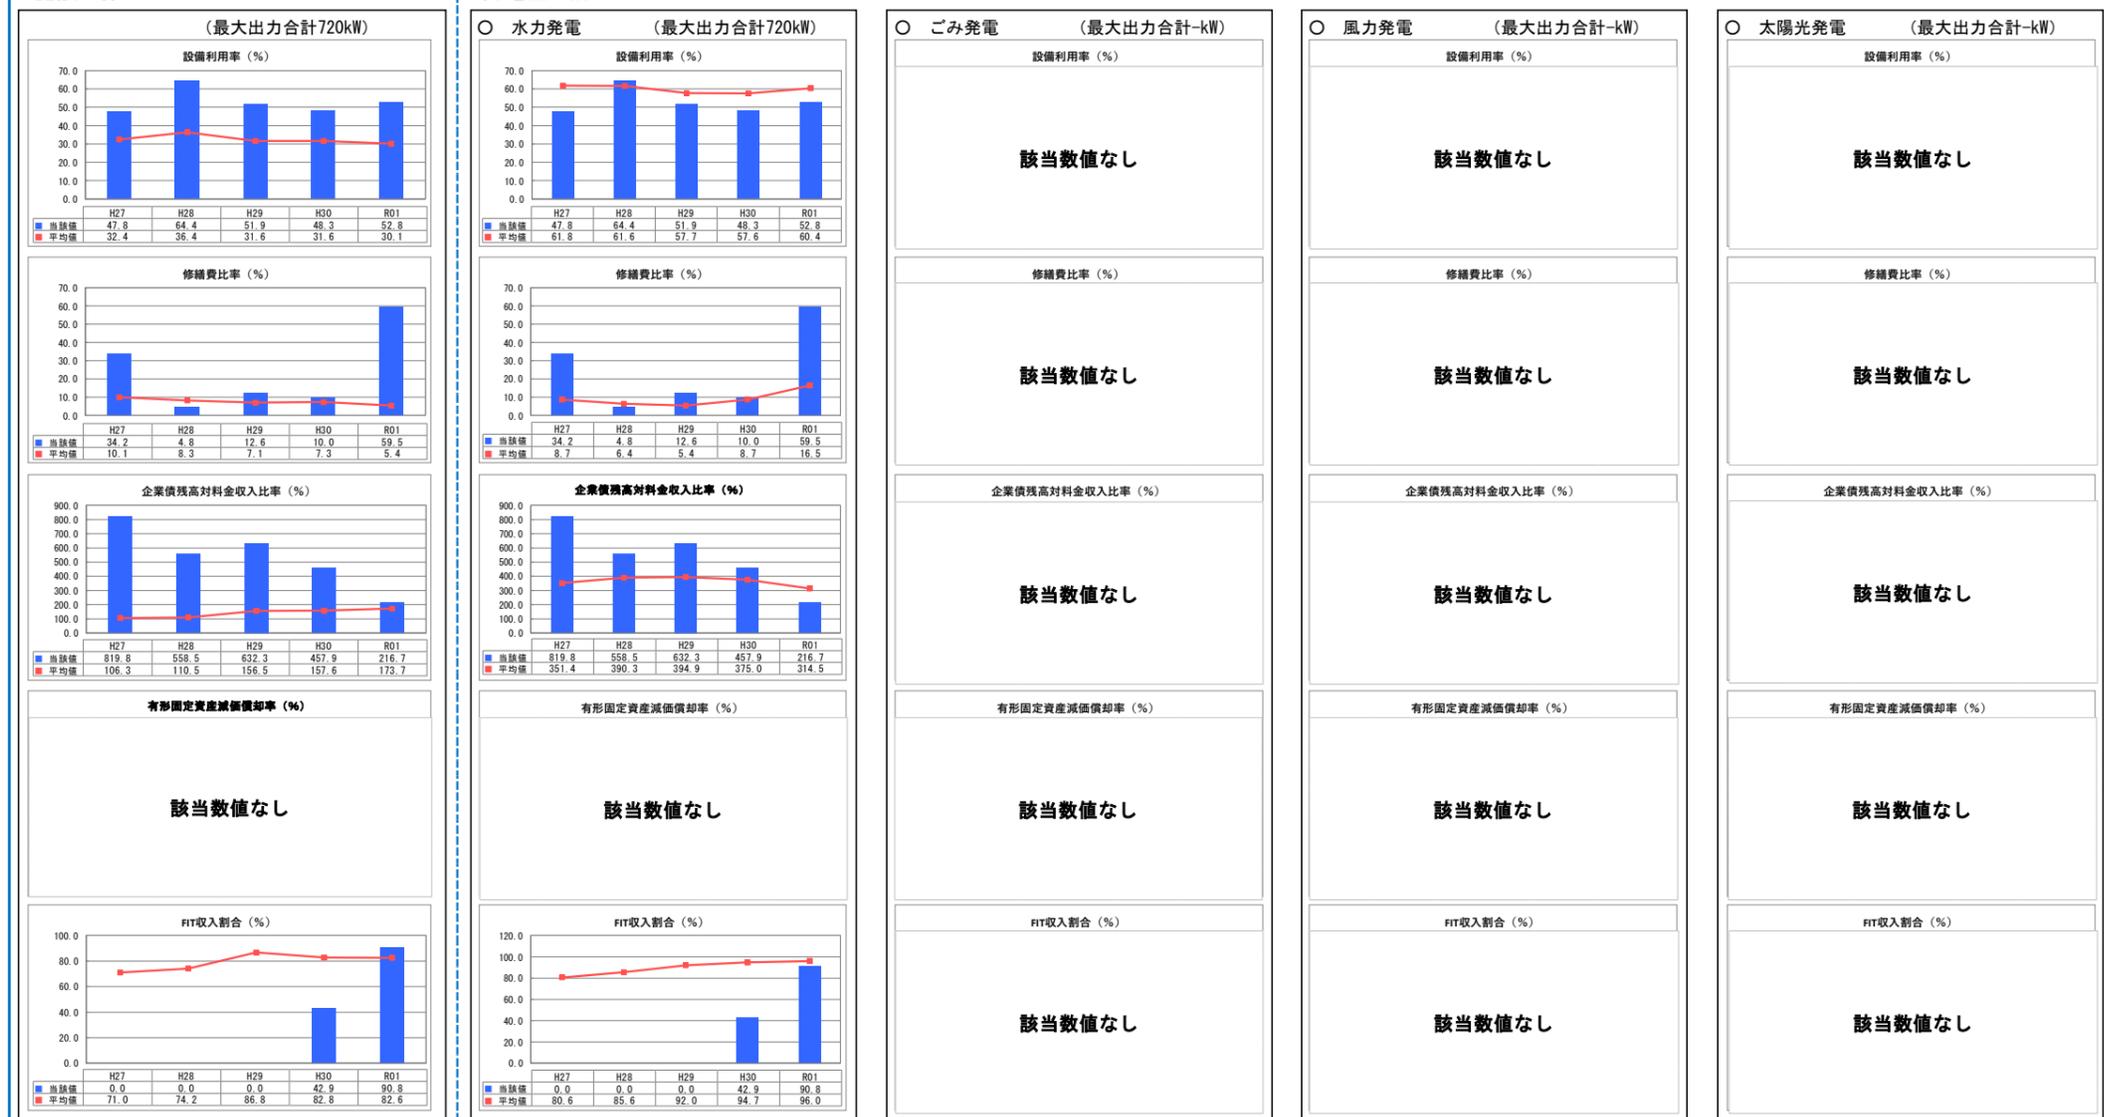

2. 経営のリスクについて

○設備利用率
対前年度比4.5ポイント上昇し52.8%となり、平均値を上回っており、安定した施設の稼働ができた。
平成27年度、平成30年度においては降雨量が少なく、設備利用率は低い数値となっているが、それ以外の年度は50%を超えており、平均値との差も少ない。また、資源エネルギー庁の「長期エネルギー需給見通し小委員会に対する発電コスト等の検証に関する報告」（平成27年5月 発電コスト検証ワーキンググループ）で設定されている設備利用率は小水力発電で60%とされていることから、累計平均で若干下回るものの概ね妥当な水準と考えている。

○修繕費比率
費用のうち、施設修繕、管理やメンテナンスにかかっている割合を表す指標となるが、令和元年度において機械の大規模な修繕経費が発生した。施設の稼働が18年を迎えるため、今後は施設の長寿命化に向けた計画的な更新（修繕）により年度間の平準化を図る必要がある。

○企業債残高対料金収入比率
企業債の現在残高が高額であるため、平成30年度までは平均値を上回る数値となっているが、企業債現在高は、順調に減少している。他団体との比較で本町の数値の高い要因として、本町が元均等償還で借入れを行っていることから、元金均等に比べ残高の減りが遅いことや、一般会計の負担を約束したものが少ないことなどが考えられる。借入金の86.7%が25年債であり、令和7年度から9年度に多くの償還が完了する予定であり、その直前年度あたりで数値が低下していくものと見込んでいる。令和元年度は、FIT契約により収入が増加したことで平均値を下回る結果となった。

○FIT収入割合
本町の電気事業施設は平成31年1月から、再生可能エネルギー固定価格買取制度により売電していることから、令和元年度はFIT契約単価による一年分の収入があり、該当値は90.8%となった。しかし、今後はFIT契約終了時の単価下落による収入減少のリスクが考えられる。

全体総括

本町の電気事業施設は平成15年4月の営業運転開始以降、大きな故障もなく順調に稼働（運転）している。
小水力発電所は、自然環境（降雨量）により発電量や売電収入に影響を受けるところが大きいですが、安定的な運転に努める。
施設の長寿命化を図るため、定期的な点検を行い大規模な修繕（更新）に備える。また、経常的経費の削減に努め、大規模修繕（更新）に向けた財源確保のため基金へ積立を行う。
法適化については、施設規模が条件に満たないため現在のところ考えていないが、必要に応じ検討する。
経営戦略については、令和2年度中の策定に向け、現在取組中である。

※平成27年度から令和元年度における各指標の全国平均値は、当時の団体数を基に算出していますが、設備利用率及び修繕費比率、企業債残高対料金収入比率、FIT収入割合については、令和元年度の団体数を基に平均値を算出しています。