


西ヶ原下池 浸水想定区域図

官公庁施設連絡先		
北広島町役場	代表	0826-72-2111
	夜間・休日	0826-72-2111
	豊平支所	0826-83-1122
北広島町消防署		0826-72-0119
山県警察署		0826-22-0110

【ご覧いただく上での留意事項】
ため池が満水状態のときに、降雨がない状況で堤防が瞬時に決壊するという条件でシミュレーションを行い、浸水が想定される最大の範囲を示しています。
実際には、ため池の水位、決壊の過程、土地利用の状況、決壊時の降雨等により、浸水する区域に差異があります。

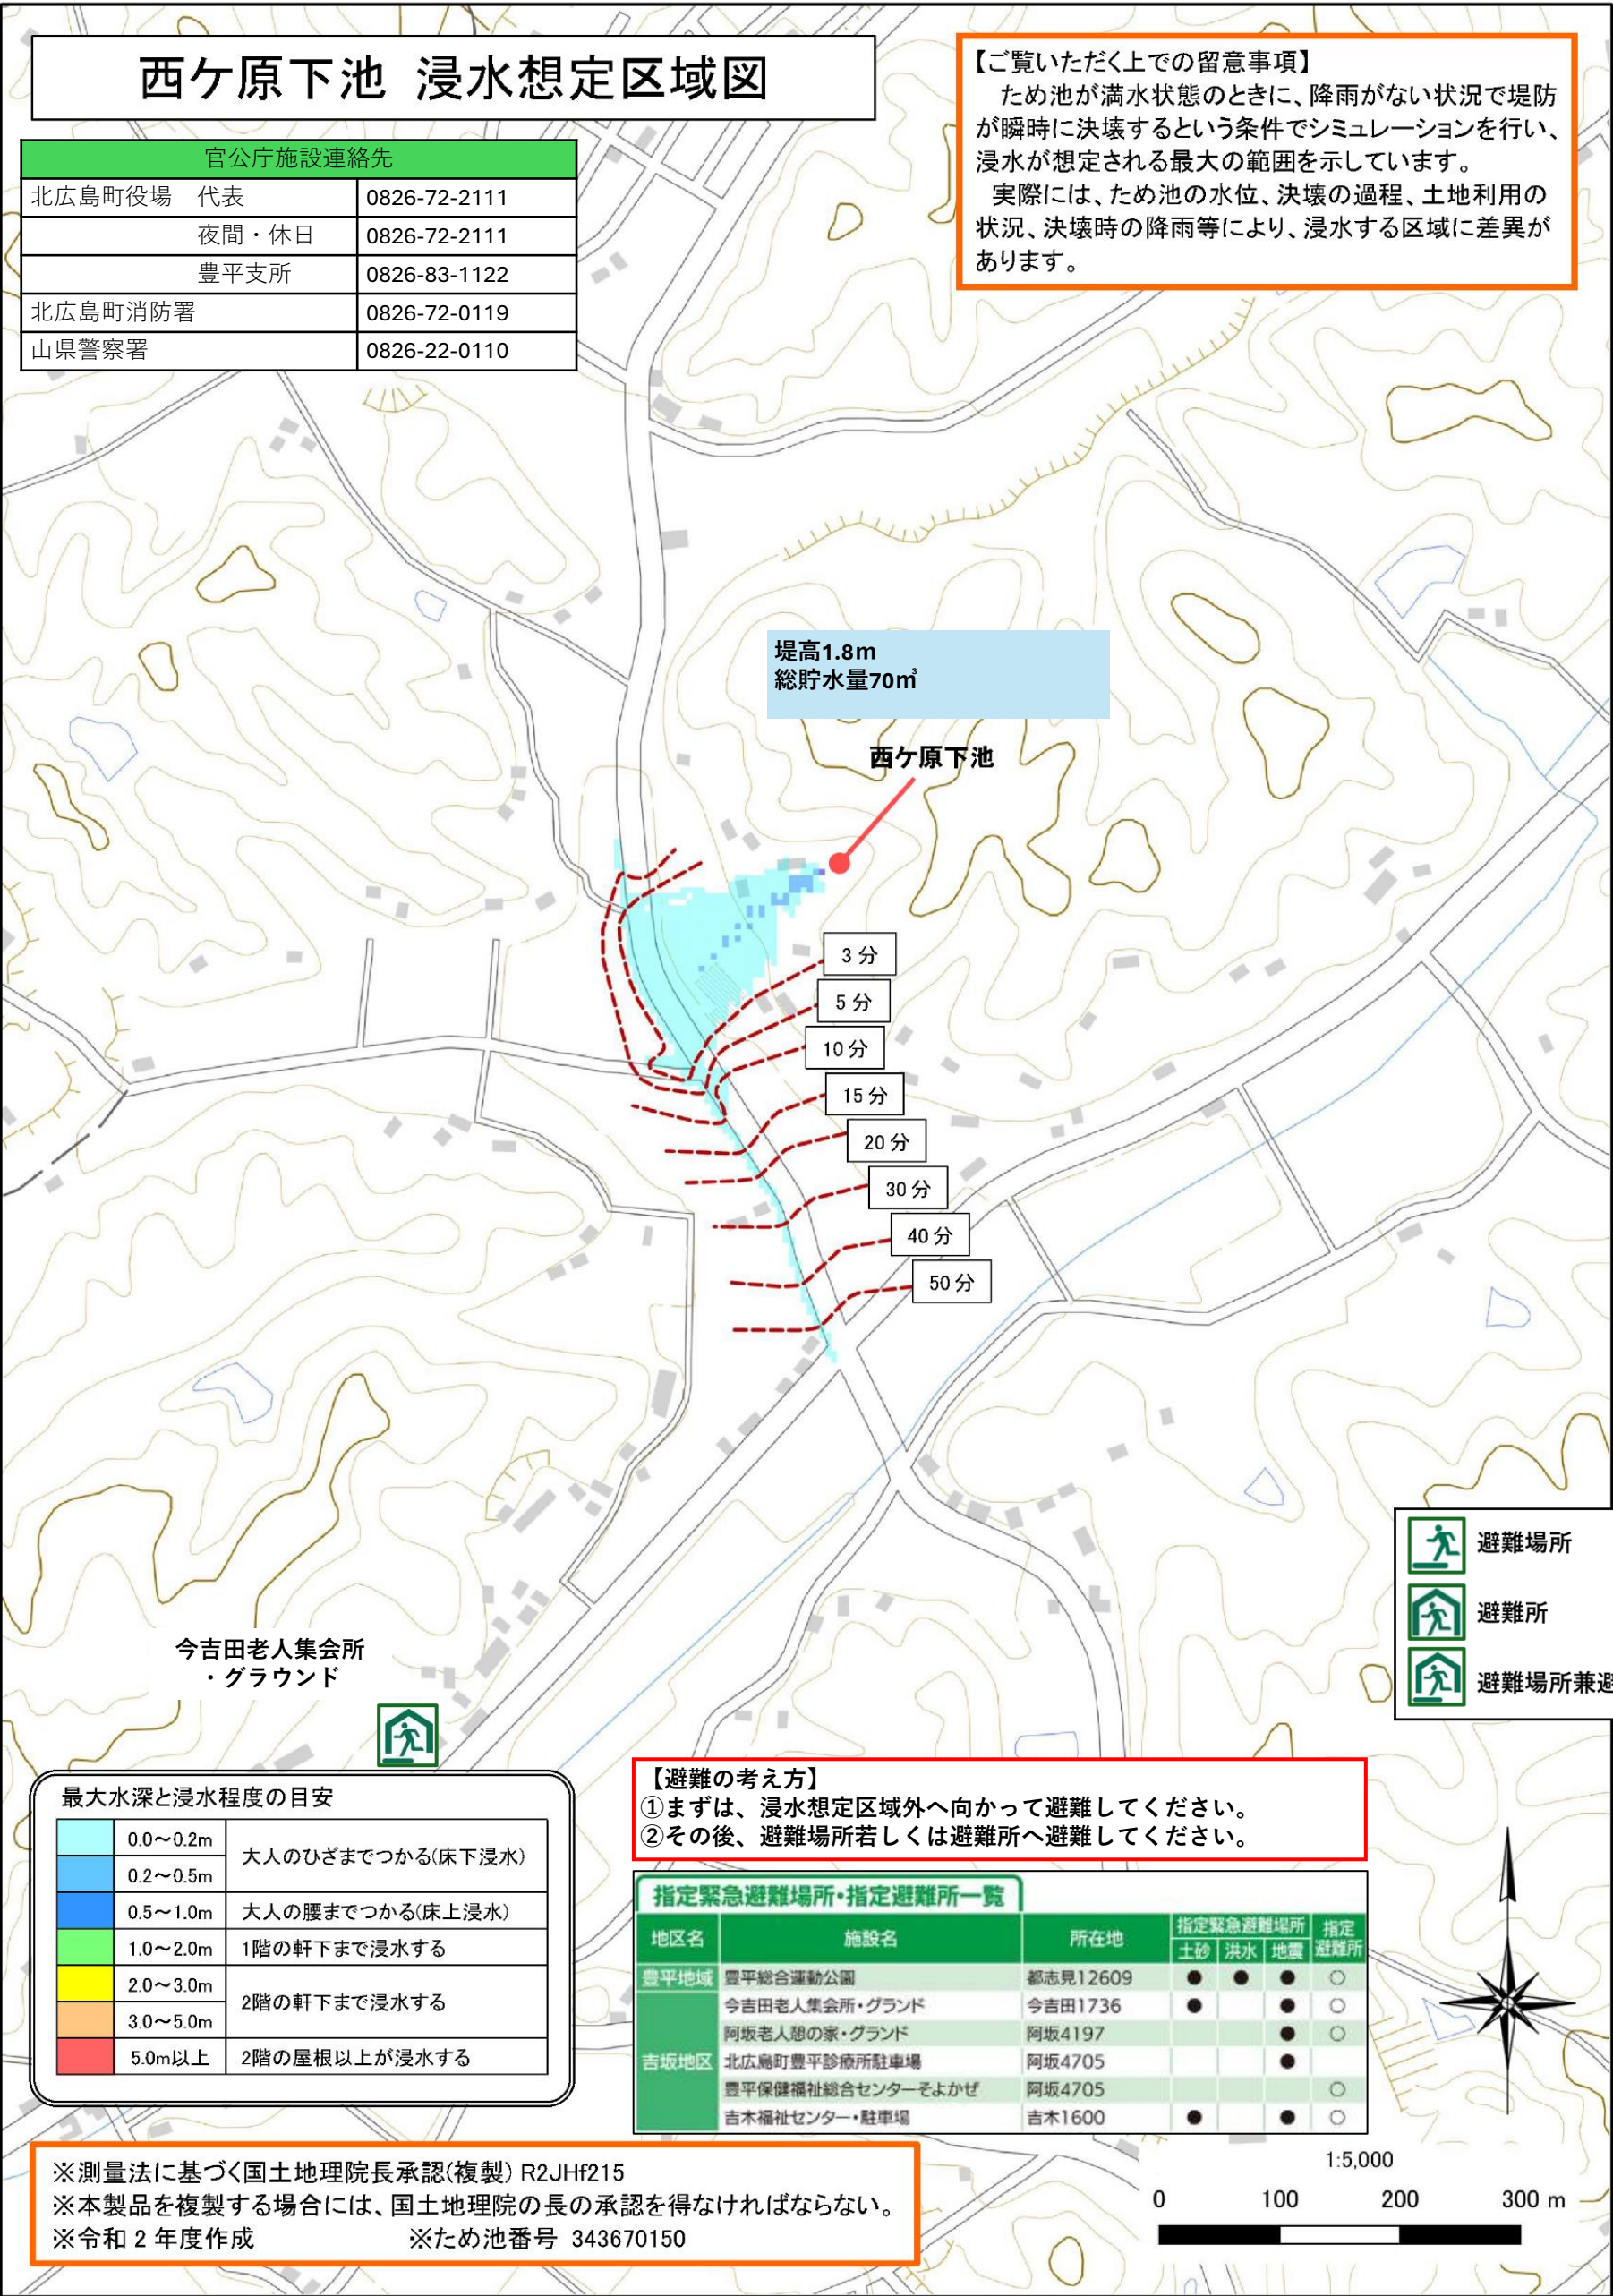

堤高1.8m
総貯水量70m³

西ヶ原下池

3分
5分
10分
15分
20分
30分
40分
50分

今吉田老人集会所
・グラウンド



- 避難場所
- 避難所
- 避難場所兼避難所

最大水深と浸水程度の目安

0.0~0.2m	大人のひざまでつかる(床下浸水)
0.2~0.5m	
0.5~1.0m	大人の腰までつかる(床上浸水)
1.0~2.0m	
2.0~3.0m	2階の軒下まで浸水する
3.0~5.0m	
5.0m以上	2階の屋根以上が浸水する

【避難の考え方】

- まずは、浸水想定区域外へ向かって避難してください。
- その後、避難場所若しくは避難所へ避難してください。

指定緊急避難場所・指定避難所一覧

地区名	施設名	所在地	指定緊急避難場所			指定避難所
			土砂	洪水	地震	
豊平地域	豊平総合運動公園	都志見12609	●	●	●	○
	今吉田老人集会所・グラウンド	今吉田1736	●		●	○
	阿坂老人憩の家・グラウンド	阿坂4197			●	○
吉坂地区	北広島町豊平診療所駐車場	阿坂4705			●	
	豊平保健福祉総合センターそよかぜ	阿坂4705				○
	吉木福祉センター・駐車場	吉木1600	●		●	○

※測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R2JHF215
※本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。
※令和2年度作成 ※ため池番号 343670150

1:5,000

0 100 200 300 m